

Situación



Emplazamiento

Arrese Igor
Ingeniería

Proyecto Legalización. Instalaciones de climatización y ventilación Hotel Monte Igueldo
Situación y emplazamiento Paseo del Faro, 134. San Sebastián

Plano 01

Febrero

A3. E: %

2023



Ricardo Serna Postigo

Ingeniero Técnico Industrial nº 3.411

DETALLE A

PLANTA SEMISOTANO

E: 1/600

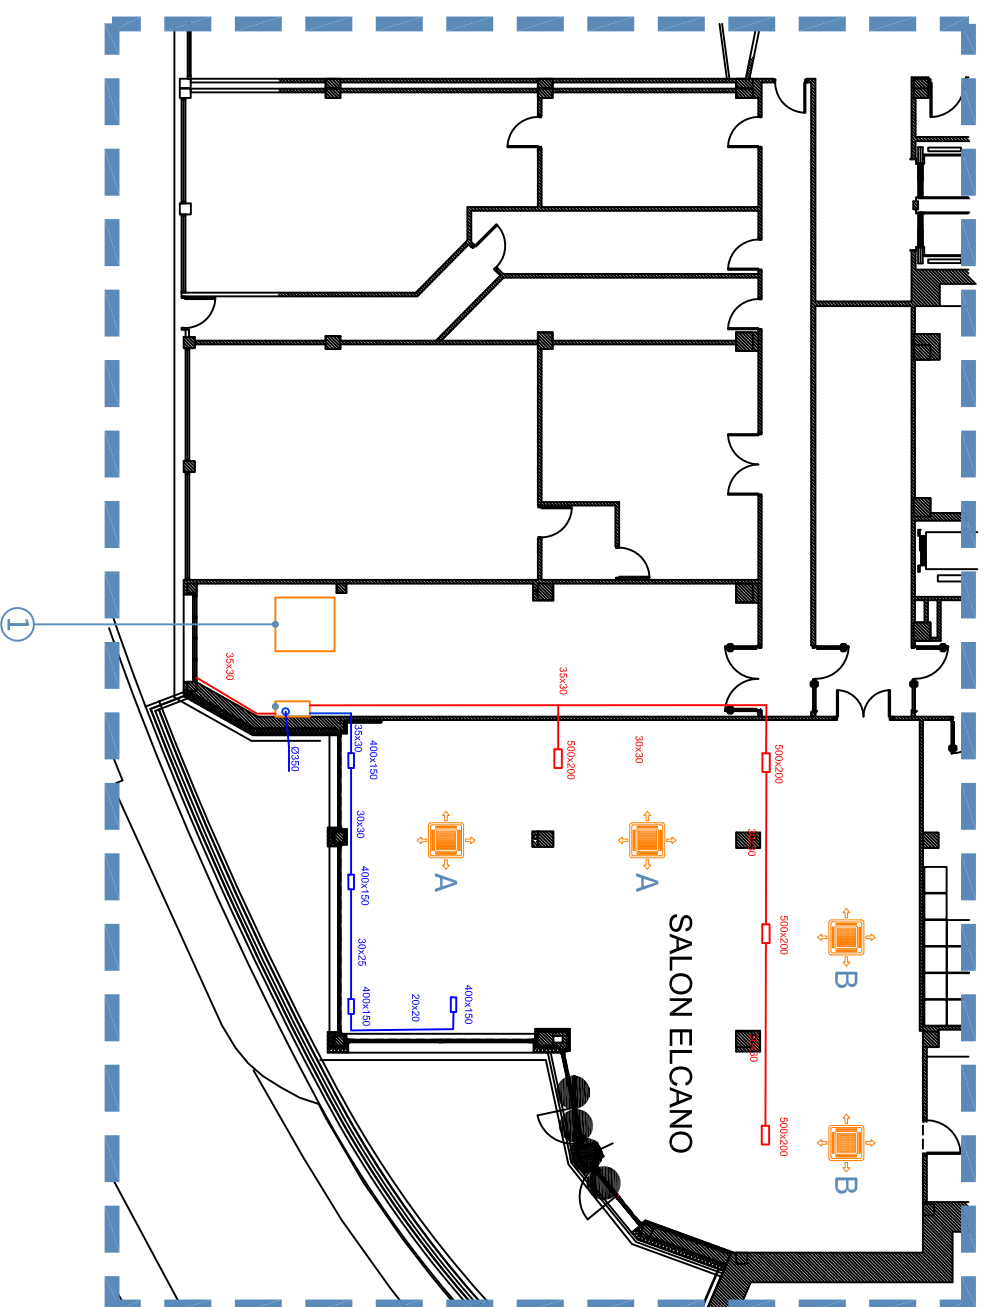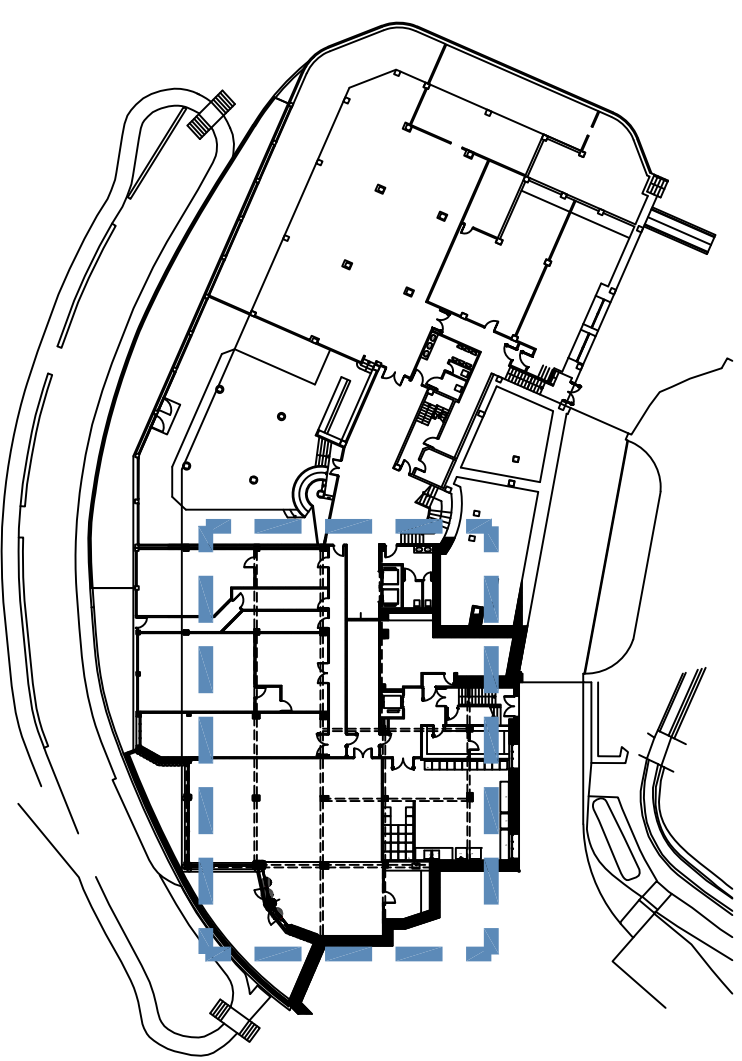

PLANTA SEMISOTANO

E: 1/200

LEYENDA DE EQUIPO

| Num. | Descripción |
|------|---|
| ① | Unidad exterior VRV Daikin RXYQ12U |
| A | Unidad interior VRV tipo Cassette Daikin FXUQ71A |
| B | Unidad interior VRV tipo Cassette Daikin FXUQ100A |
| | Conducto climaver impulsión |
| | Conducto climaver extracción |

Arrese Igor
Ingeniería

Proyecto Legalización. Instalaciones de climatización y ventilación Hotel Monte Iqueldo
Planta Semisótano. Implantación de equipos Paseo del Faro, 134. San Sebastián

Plano 02

Febrero

A3. E: %

2023

Ricardo Serna Postigo

Ingeniero Técnico Industrial nº 3.411