


REAPROVECHAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN / CALEFACCION DE UNAS OFICINAS PARA 32 APARTAMENTOS TURISTICOS EN SEVILLA CON UNA POTENCIA DE 253 KW. AÑO 2024.

ESTUDIO TECNICO: APROTHEC 1975, S.L. Socios: Miguel Angel Herranz y Beatriz Herranz.

TECNICOS INGENIEROS Y ARQUITECTOS TECNICOS: Antonio Manuel Castellano Torres, Aurora Guerra y Rafael Serrano

Out 1. Planta Primera
REYQ10U

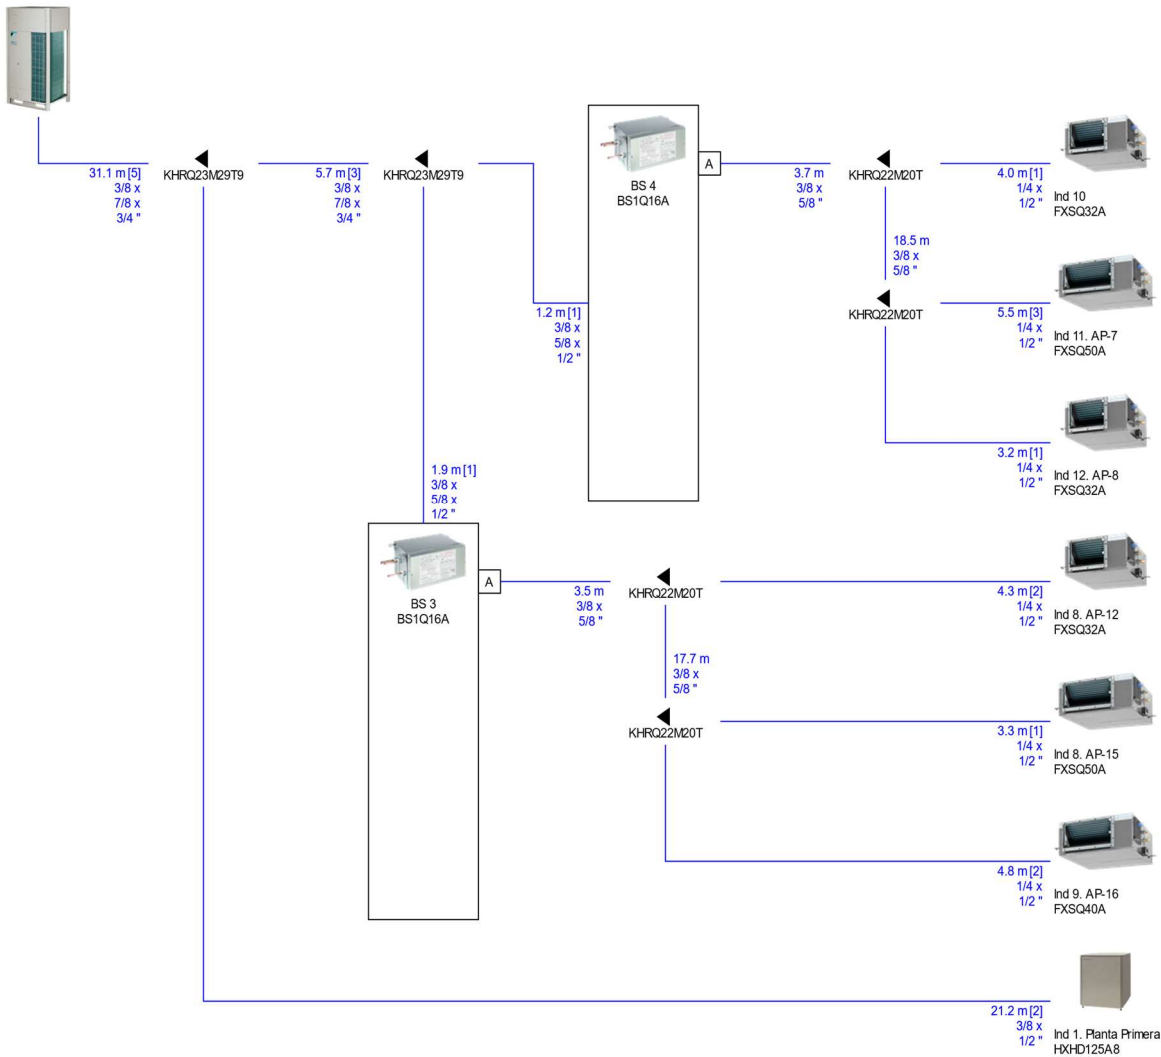

Out 2. Planta Segunda
REYQ10U

